


# Ein-Klonversuch Rosenau - Interne Zwischenaufnahme

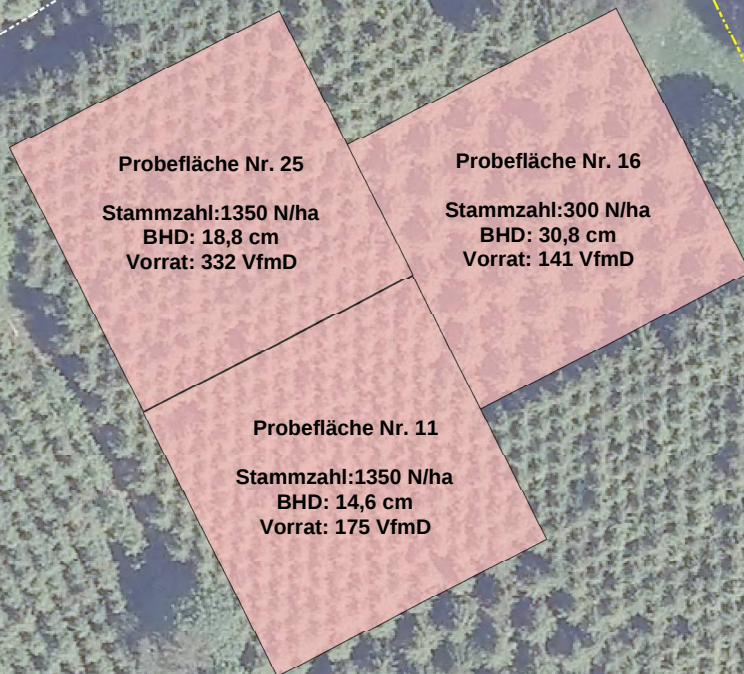

Maßstab: 1:100

Datum: 08/09/2017

Bearbeiter: DI Christian Gartlehner